
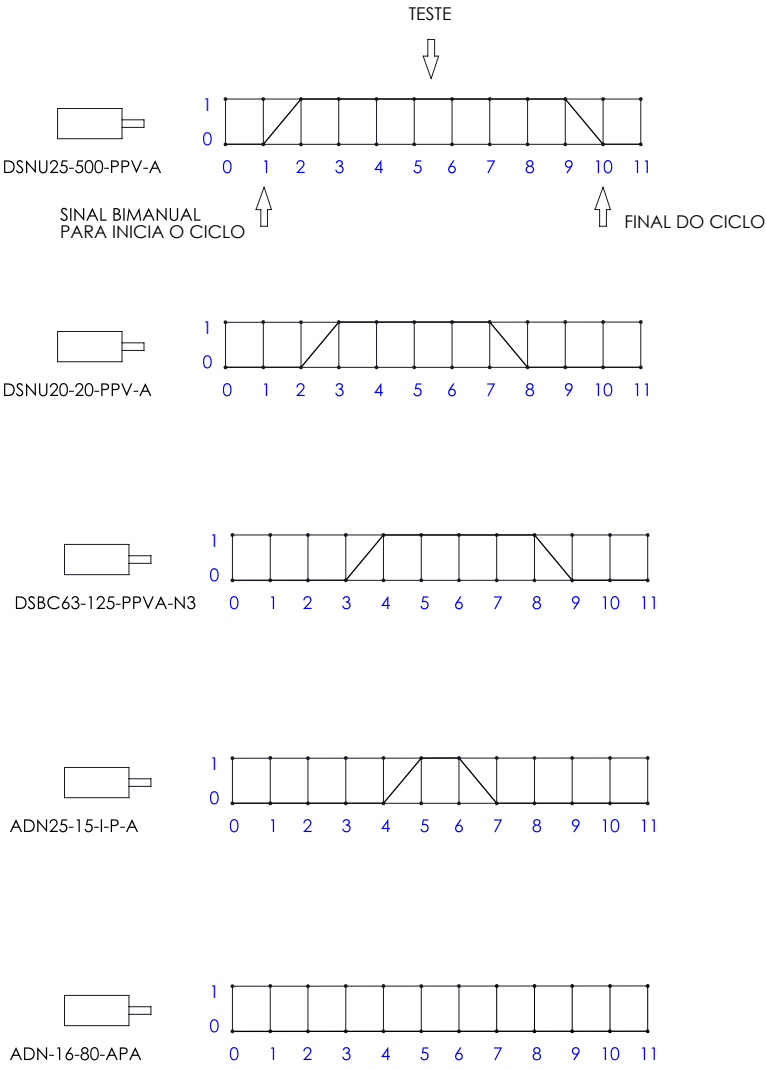


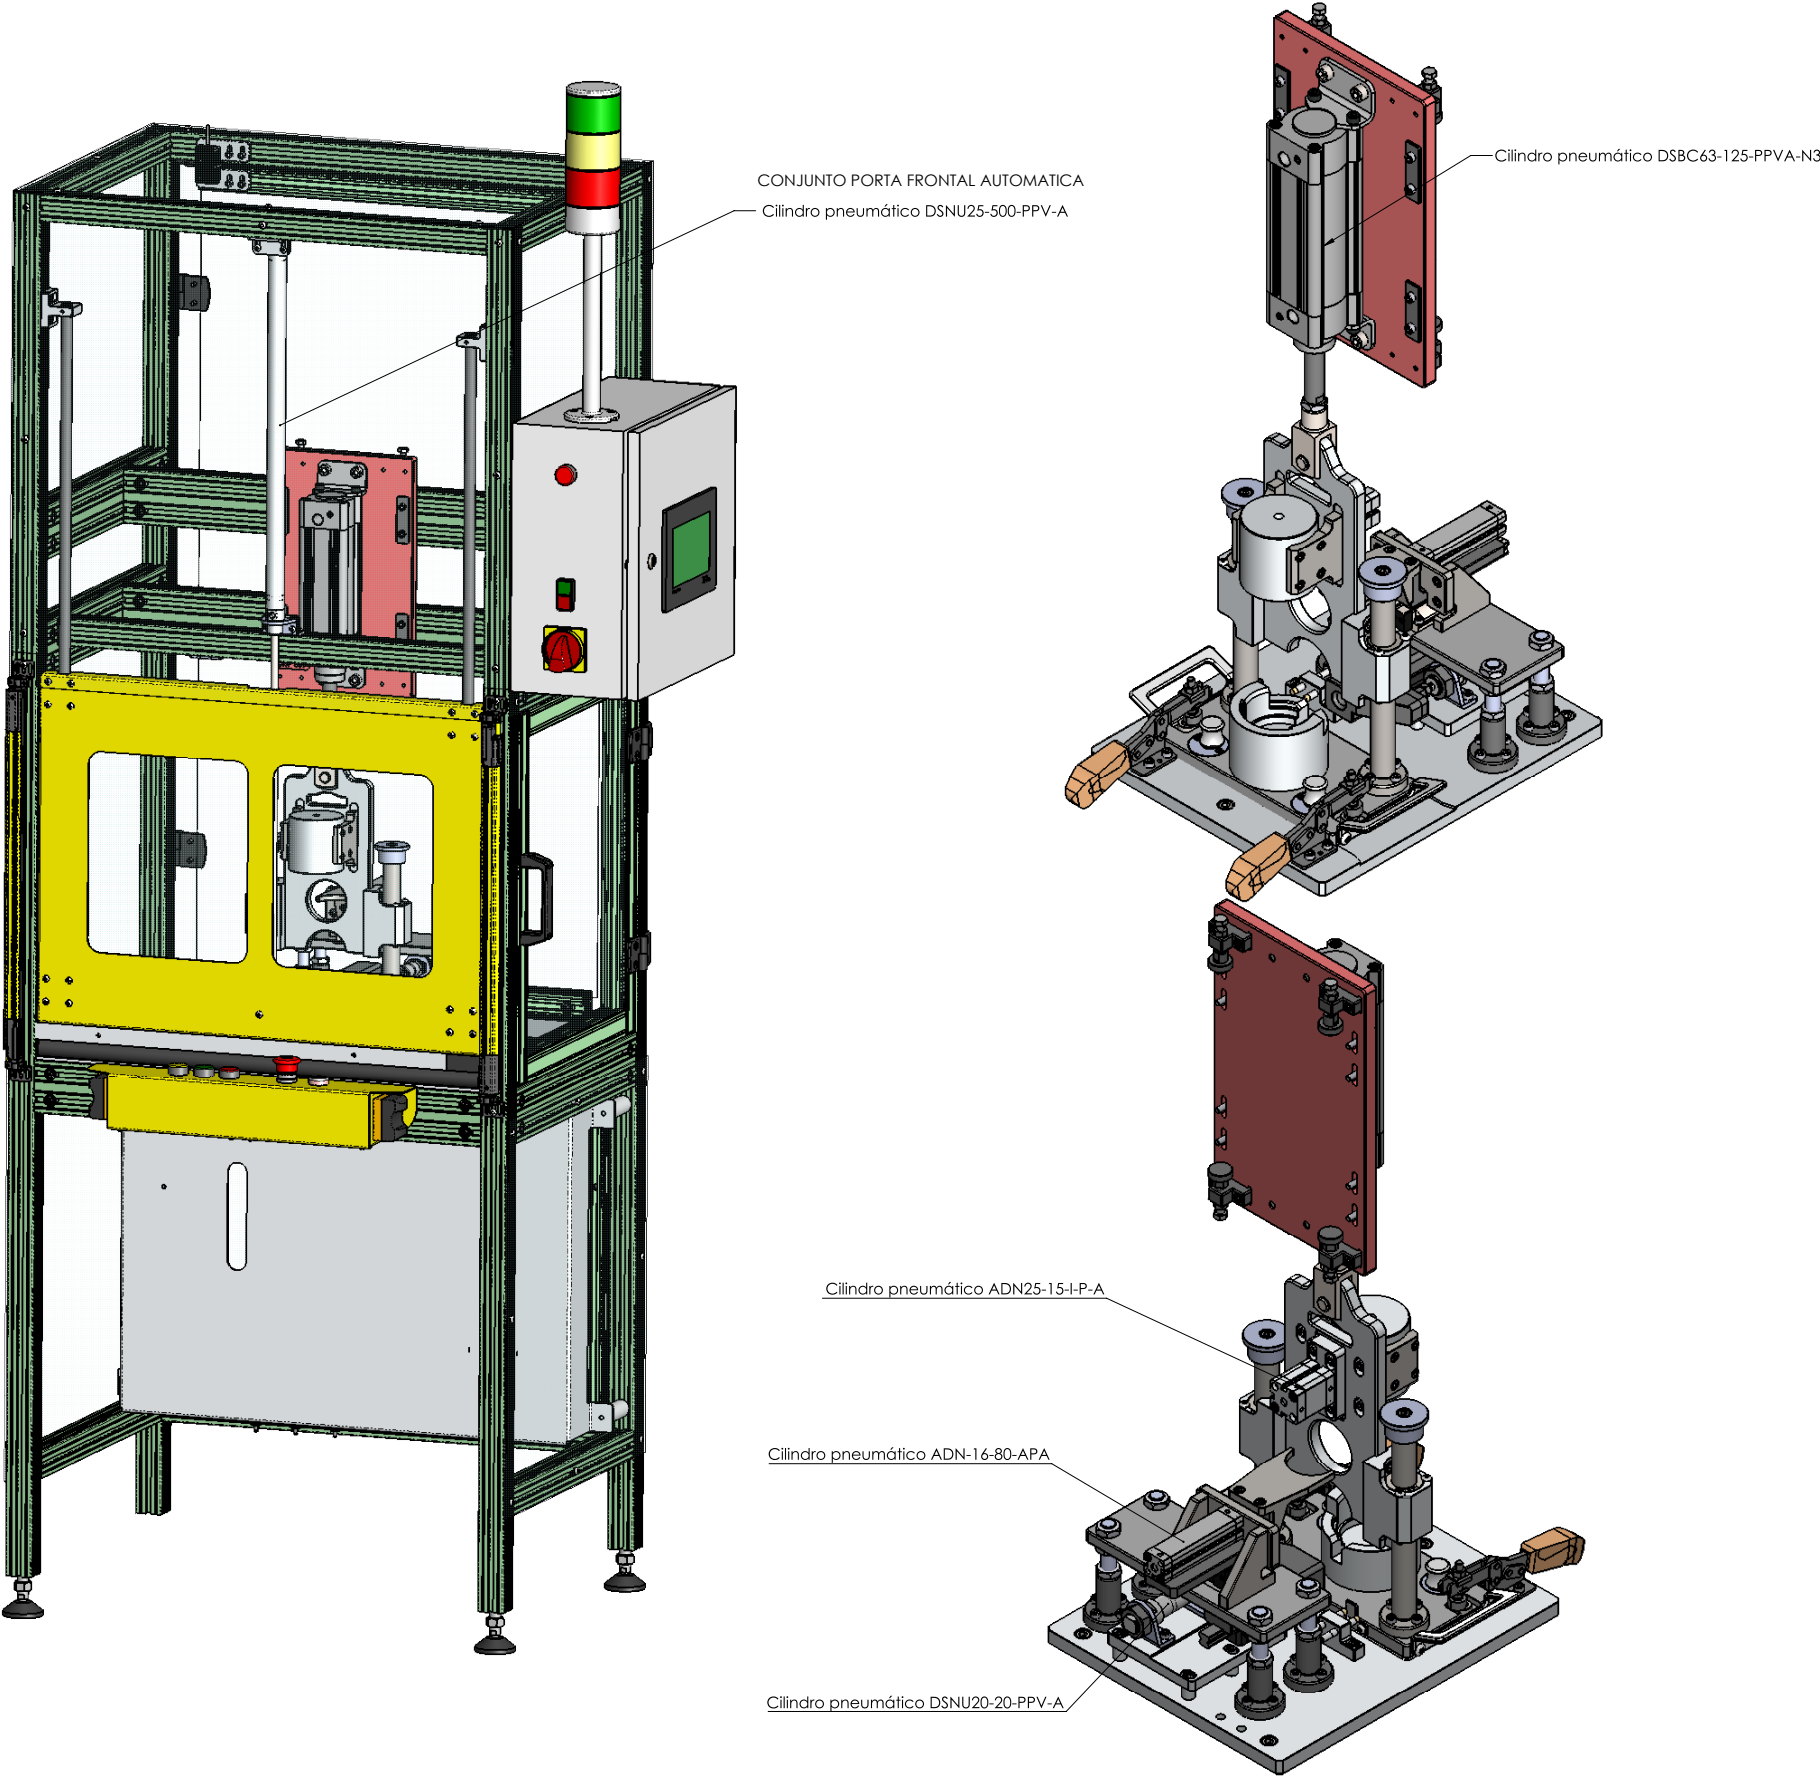

NOTA :

- INSTALAR BOTÃO DE EMERGÊNCIA, BOTÃO DE PARTIDA E PROTEÇÕES EM POLICARBONATO (3mm de espessura) CONFORME DESENHO DE DETALHES.

- INSTALAR SENSOR MAGNÉTICO DE SEGURANÇA NAS PORTAS, CONFORME NR12 CLASSE 4.

DENOMINAÇÃO: Dispositivo de teste de estanqueidade do refil (Manjuba, Giovialle, Naturalis, Versátil e Beta) Linha FMS			
FURNEDOR: FLOWTRACK		TRATAMENTO SUPERFICIAL	
PROJETADO: ANTONIO	DATA: 10/07/18	TRATAMENTO TÉRMICO	
DESENHADO: ANTONIO	DATA: 10/07/18	Nº DO ARQUIVO DISP869	Nº DO COMPONENTE
ATUALIZADO	DATA:	Nº DO DESENHO DE MONTAGEM DISP869	ESCALA 1:5